


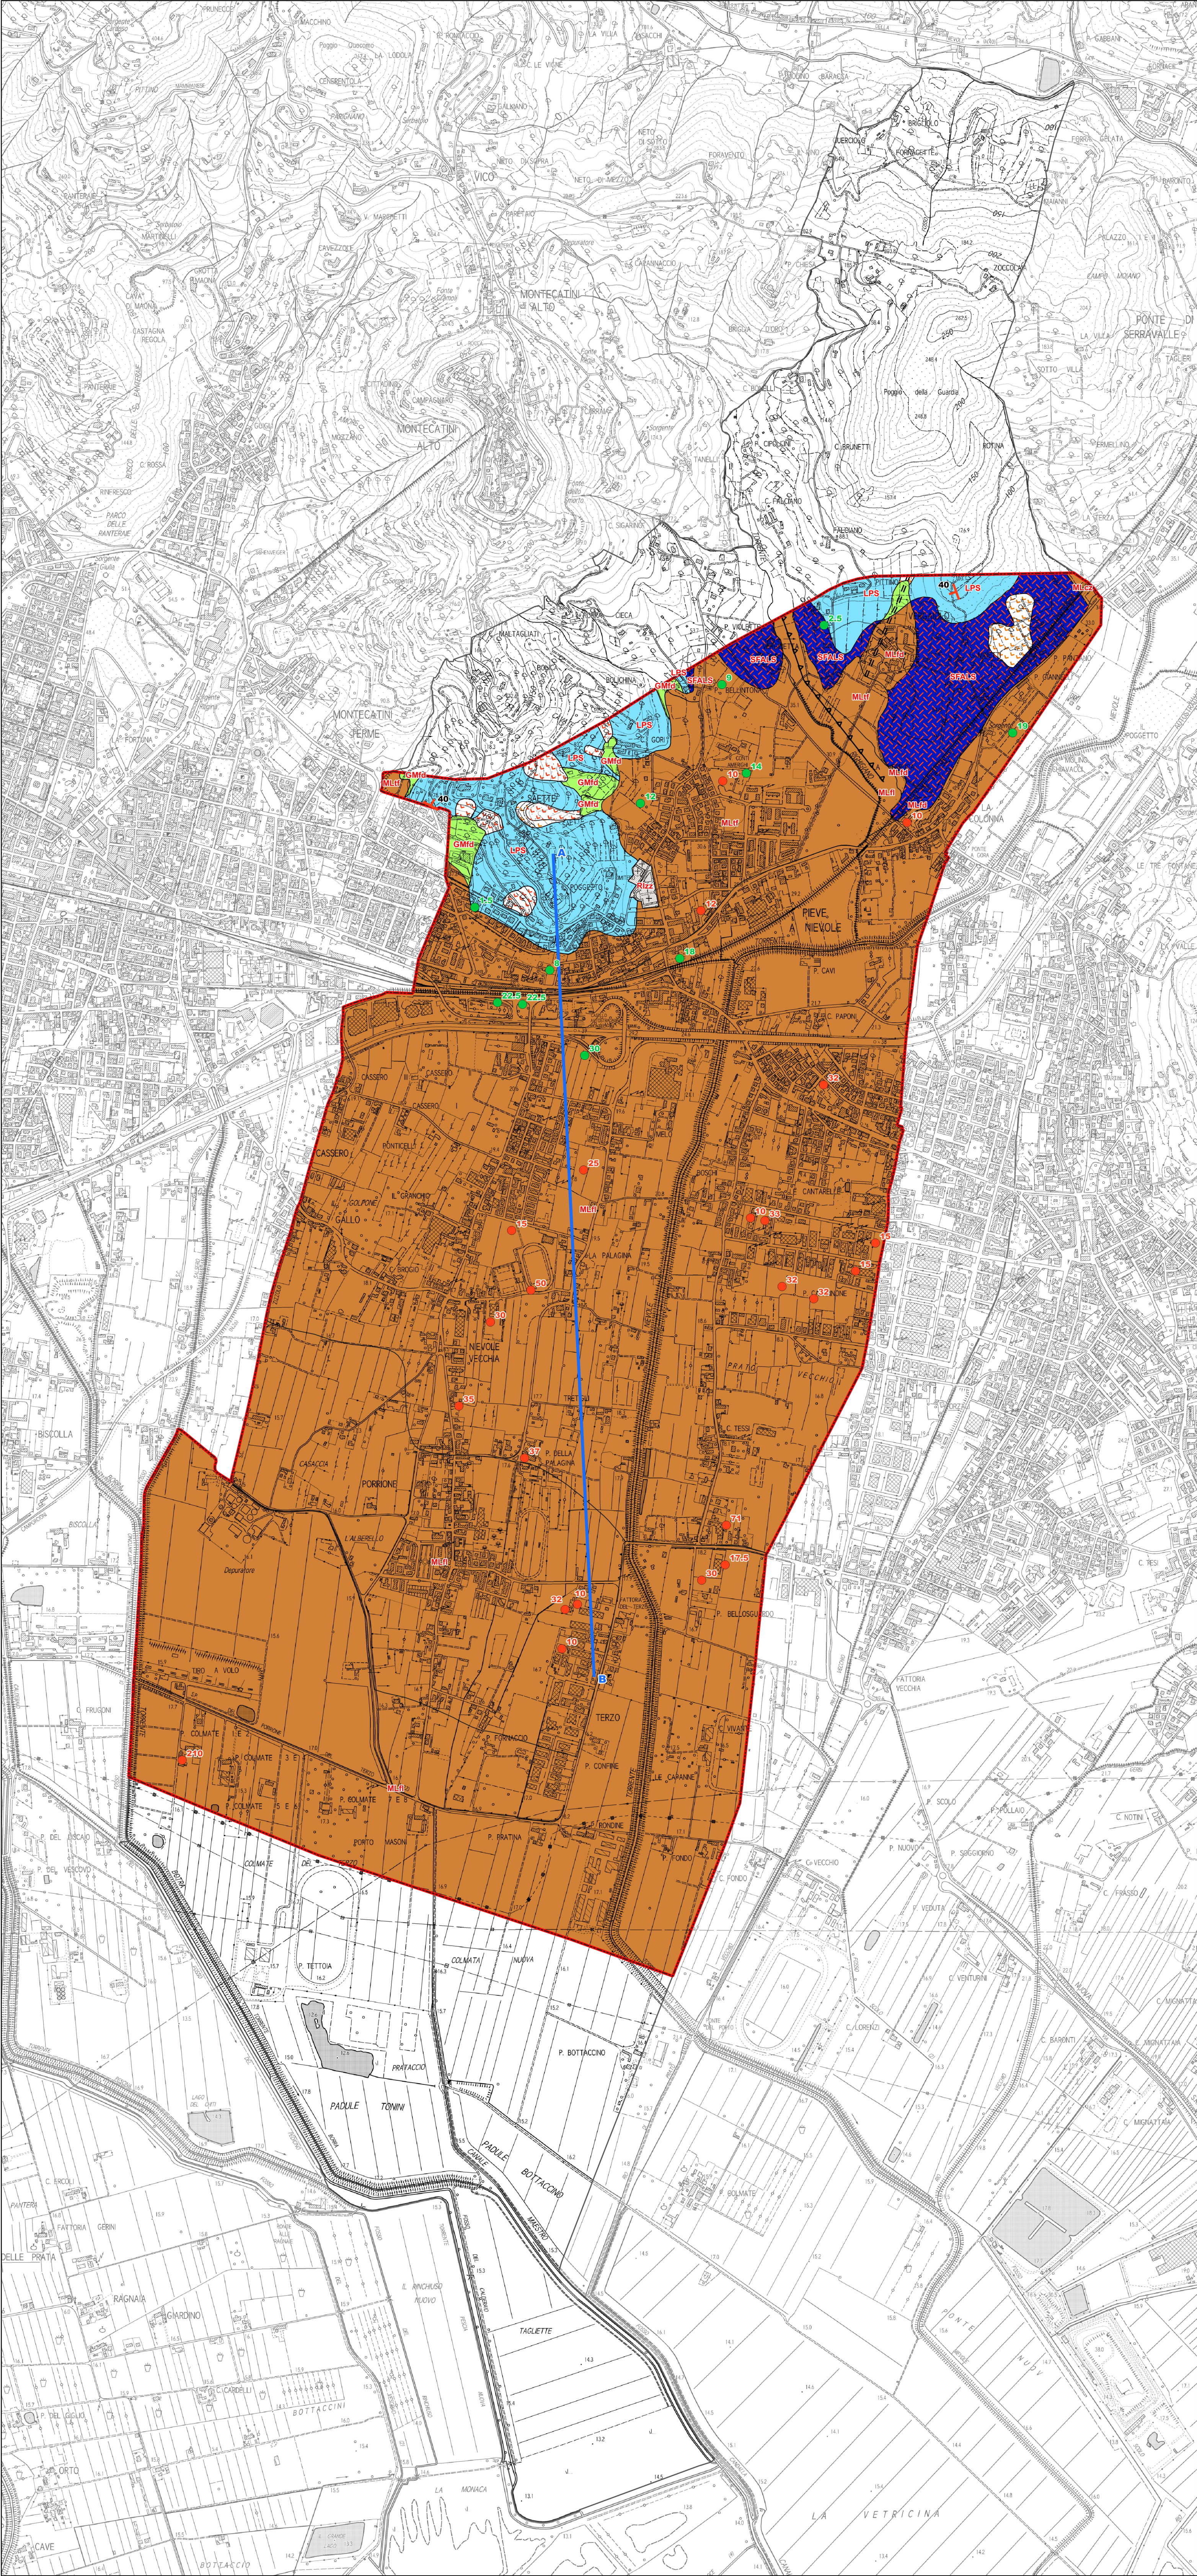

Attuazione dell' articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77


MICROZONAZIONE SISMICA

di Secondo Livello

Carta Geologico-Tecnica

Scala 1 : 10.000

Regione Toscana
Comune di Pieve a Nievole

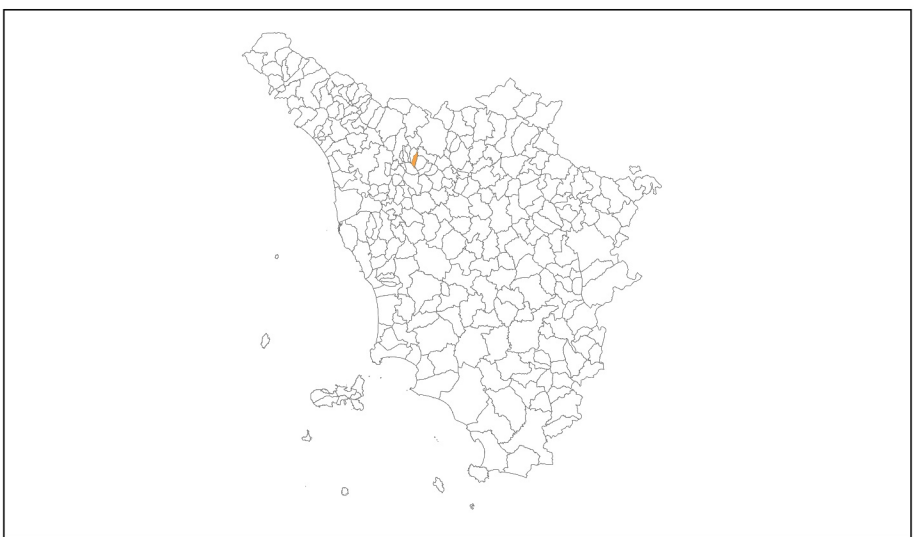

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Toscana	D.R.E.A.M. Italia	
Comune	Mannori & Associati Geologia Tecnica	Maggio 2026
Pieve a Nievole		

Legenda

Terreni di copertura

- Rizz** Terreni contenenti resti di attività antropica
- GM10** Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo di falda detritica
- ML10** Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità di falda detritica
- ML20** Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità di conoide di deiezione
- ML17** Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità di terrazzo fluviale
- ML1** Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità di deposito fluvio lacustre

Substrato geologico

- LPS** Lapideo stratificato
- SPALS** Alternanza di litotipi stratificato fratturato o alterato

Instabilità di versante

- Frana di scorrimento quiescente**
- Frana di scorrimento inattiva**

Elementi tettonico-strutturali

- Faglia inversa non attiva (certa)**
- Faglia a cinematismo non definito non attiva (incerta)**

Elementi geologici e idrogeologici

- 25** Giacitura strati
- 32** Pozzo o sondaggio che ha raggiunto il substrato geologico
Il numero indica la profondità del substrato
- 100** Pozzo o sondaggio che non ha raggiunto il substrato geologico
Il numero indica la profondità dell'indagine
- A B** Traccia della sezione geologica rappresentativa del modello del sottosuolo

- Limite dell'area interessata dagli studi di Microzonazione sismica**
- Limite comunale**

0 250 500 750 1.000 Metri