


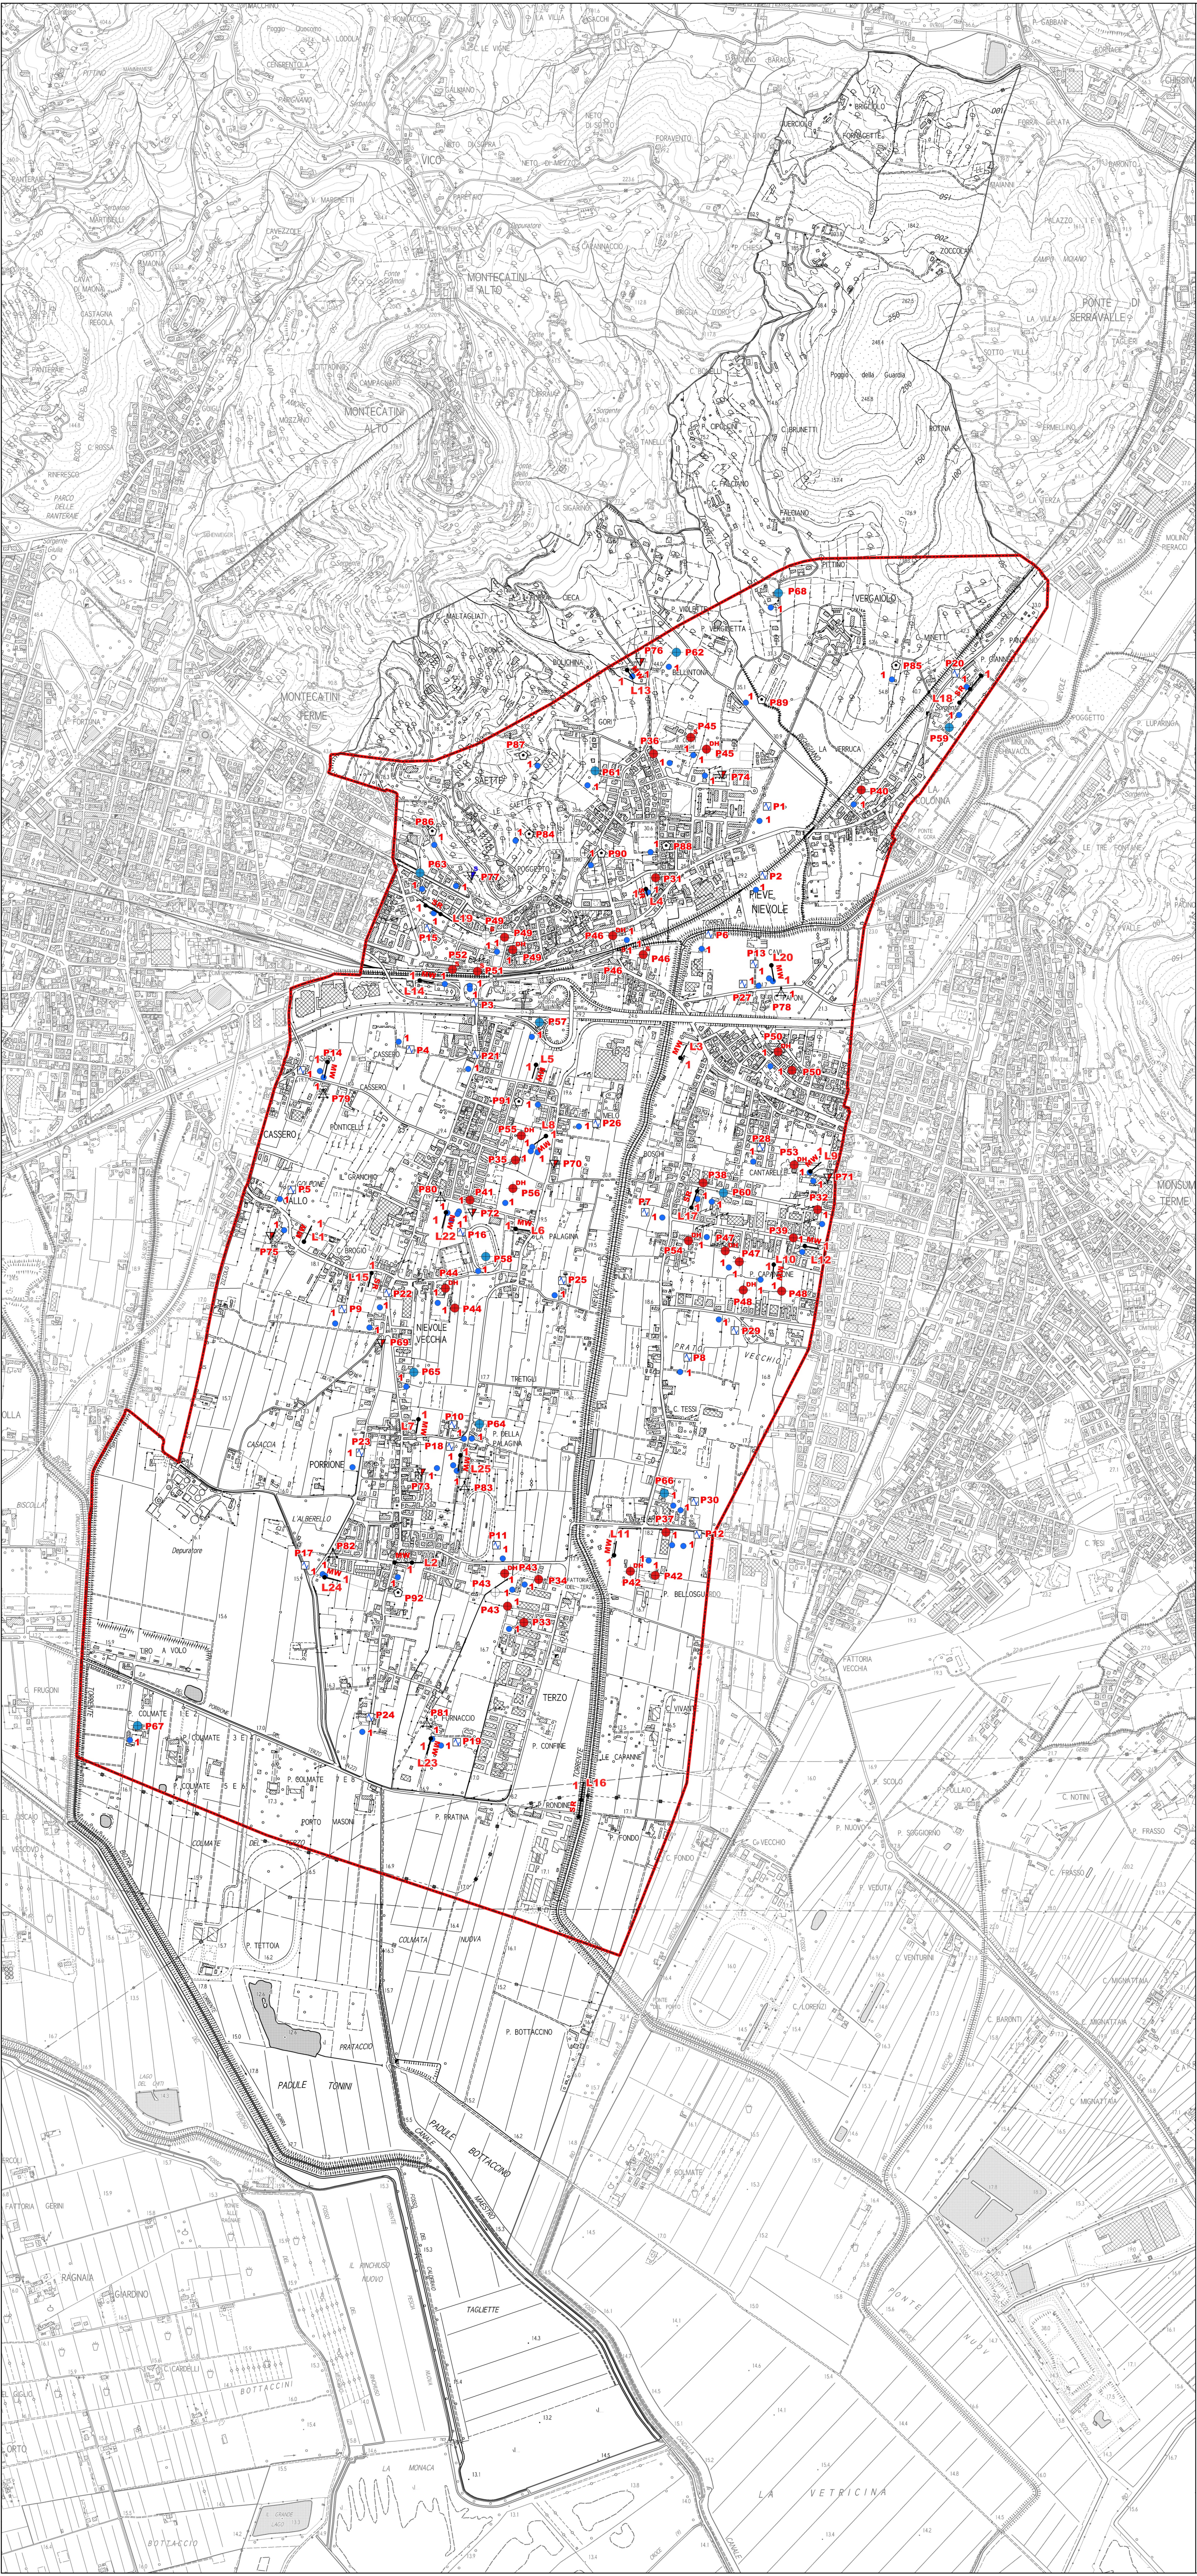

Attuazione dell' articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77


MICROZONAZIONE SISMICA

di Secondo Livello

Carta delle indagini

Scala 1 : 10.000

Regione Toscana
Comune di Pieve a Nievole

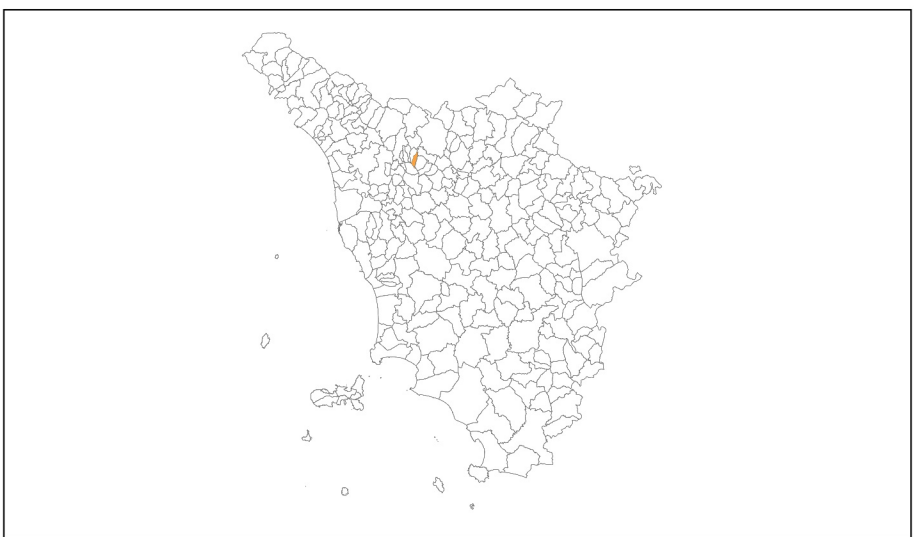

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Toscana	D.R.E.A.M. Italia	
Comune	Mannori & Associati Geologia Tecnica	Maggio 2026
Pieve a Nievole		

Legenda

- Sondaggio a carotaggio continuo
- Sondaggio a distruzione di nucleo
- Sondaggio a carotaggio continuo che interseca il substrato
- Sondaggio a distruzione di nucleo che interseca il substrato
- Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT)
- Prova penetrometrica dinamica super pesante
- Pozzo per acqua
- Prova sismica in foto tipo Downhole
- Stazione microtremore a stazione singola
- Array sismico, ESAC/SPAC
- Stratigrafia tipo MOPS (teorica)
- MW MASW
- SR Profilo sismico a rifrazione

- Limite dell'area interessata dagli studi di Microzonazione sismica
- Limite comunale

0 250 500 750 1.000 Metri