


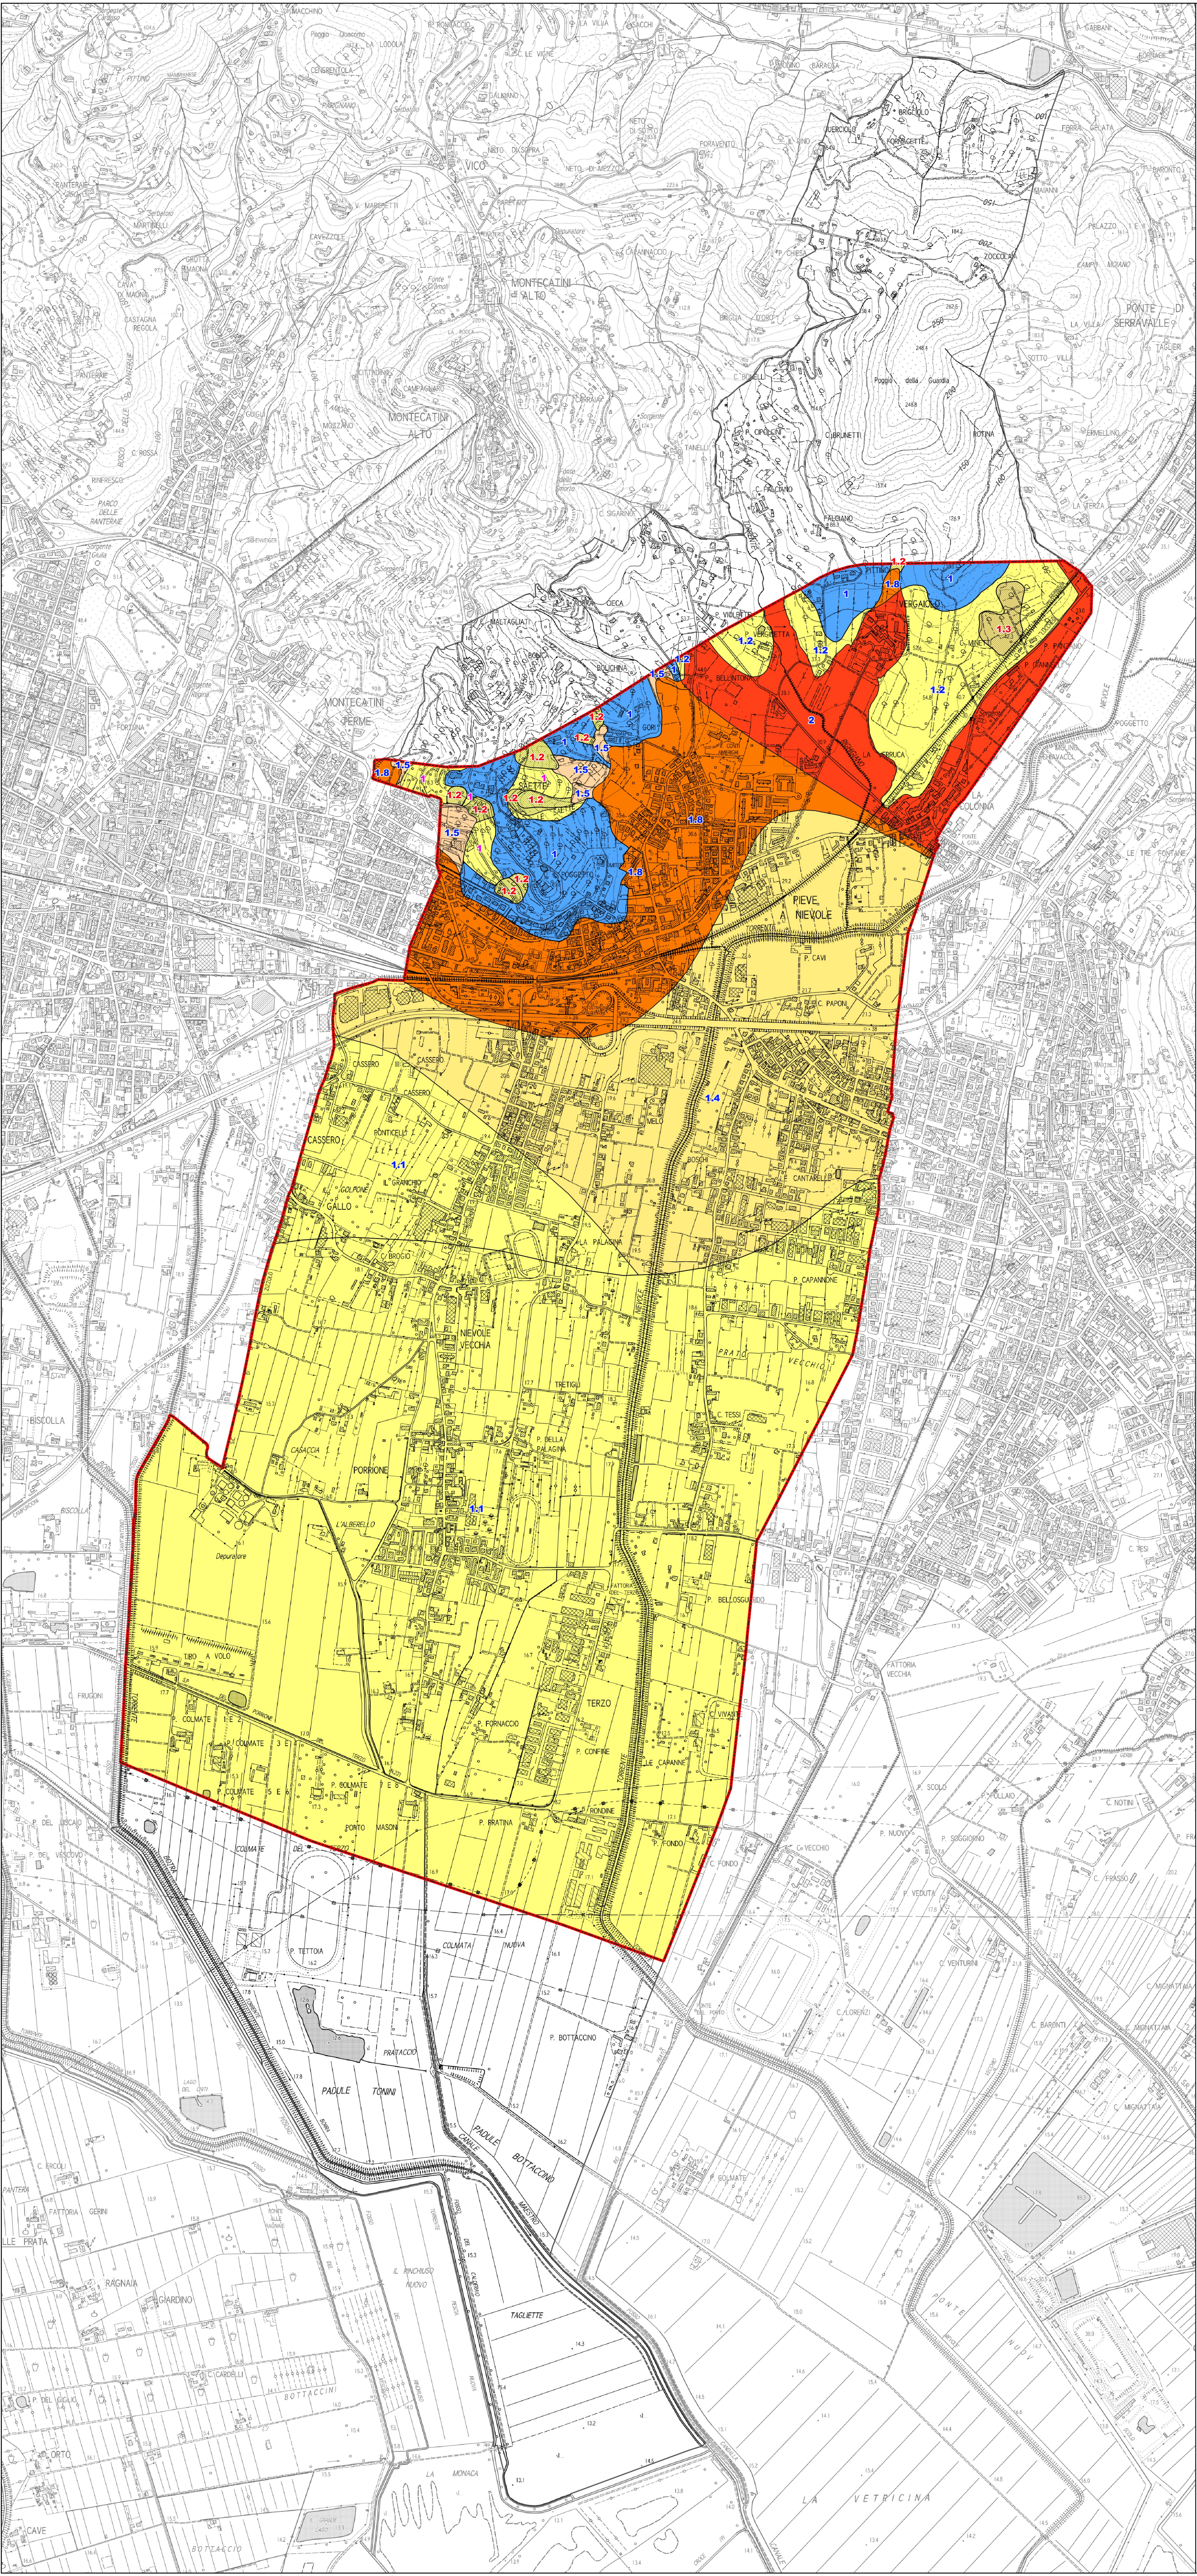

MICROZONAZIONE SISMICA


di Secondo Livello

Carta di microzonazione sismica

FA 0.1 – 0.5 s

Scala 1 : 10.000

Regione Toscana
Comune di Pieve a Nievole

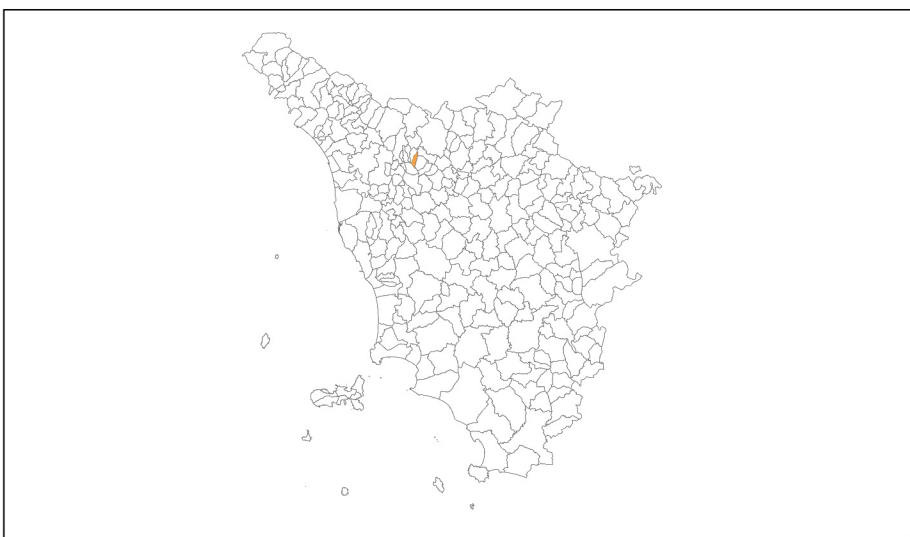

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Toscana	D.R.E.A.M. Italia	
Comune	Mannori & Associati Geologia Tecnica	Maggio 2026
Pieve a Nievole		

Legenda

Zone stabili

FA 0.1 – 0.5 s = 1.0

Zone stabili suscettibili di amplificazioni topografiche

FA 0.1 – 0.5 s = 1.0 (Ft = 1.2)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA 0.1 – 0.5 s = 1.1 – 1.2

FA 0.1 – 0.5 s = 1.3 – 1.4

FA 0.1 – 0.5 s = 1.5 – 1.6

FA 0.1 – 0.5 s = 1.7 – 1.8

FA 0.1 – 0.5 s = 1.9 – 2.0

Zone di Attenzione per Instabilità

ZA – Zone di attenzione per instabilità di versante

FA 0.1 – 0.5 s = 1.1 – 1.2

FA 0.1 – 0.5 s = 1.3 – 1.4

- 1.5 Fattore di amplificazione per zone stabili e zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
- 1.2 Fattore di amplificazione per zone stabili suscettibili di amplificazioni topografiche
- 1.3 Fattore di amplificazione per zone di attenzione per instabilità

- Limite dell'area interessata dagli studi di Microzonazione sismica
- Limite comunale

0 250 500 750 1.000 Metri